



Sa(0.5)

**Carte de l'aléa sismique # 2 (de 5)
Code national du bâtiment du Canada 2010**

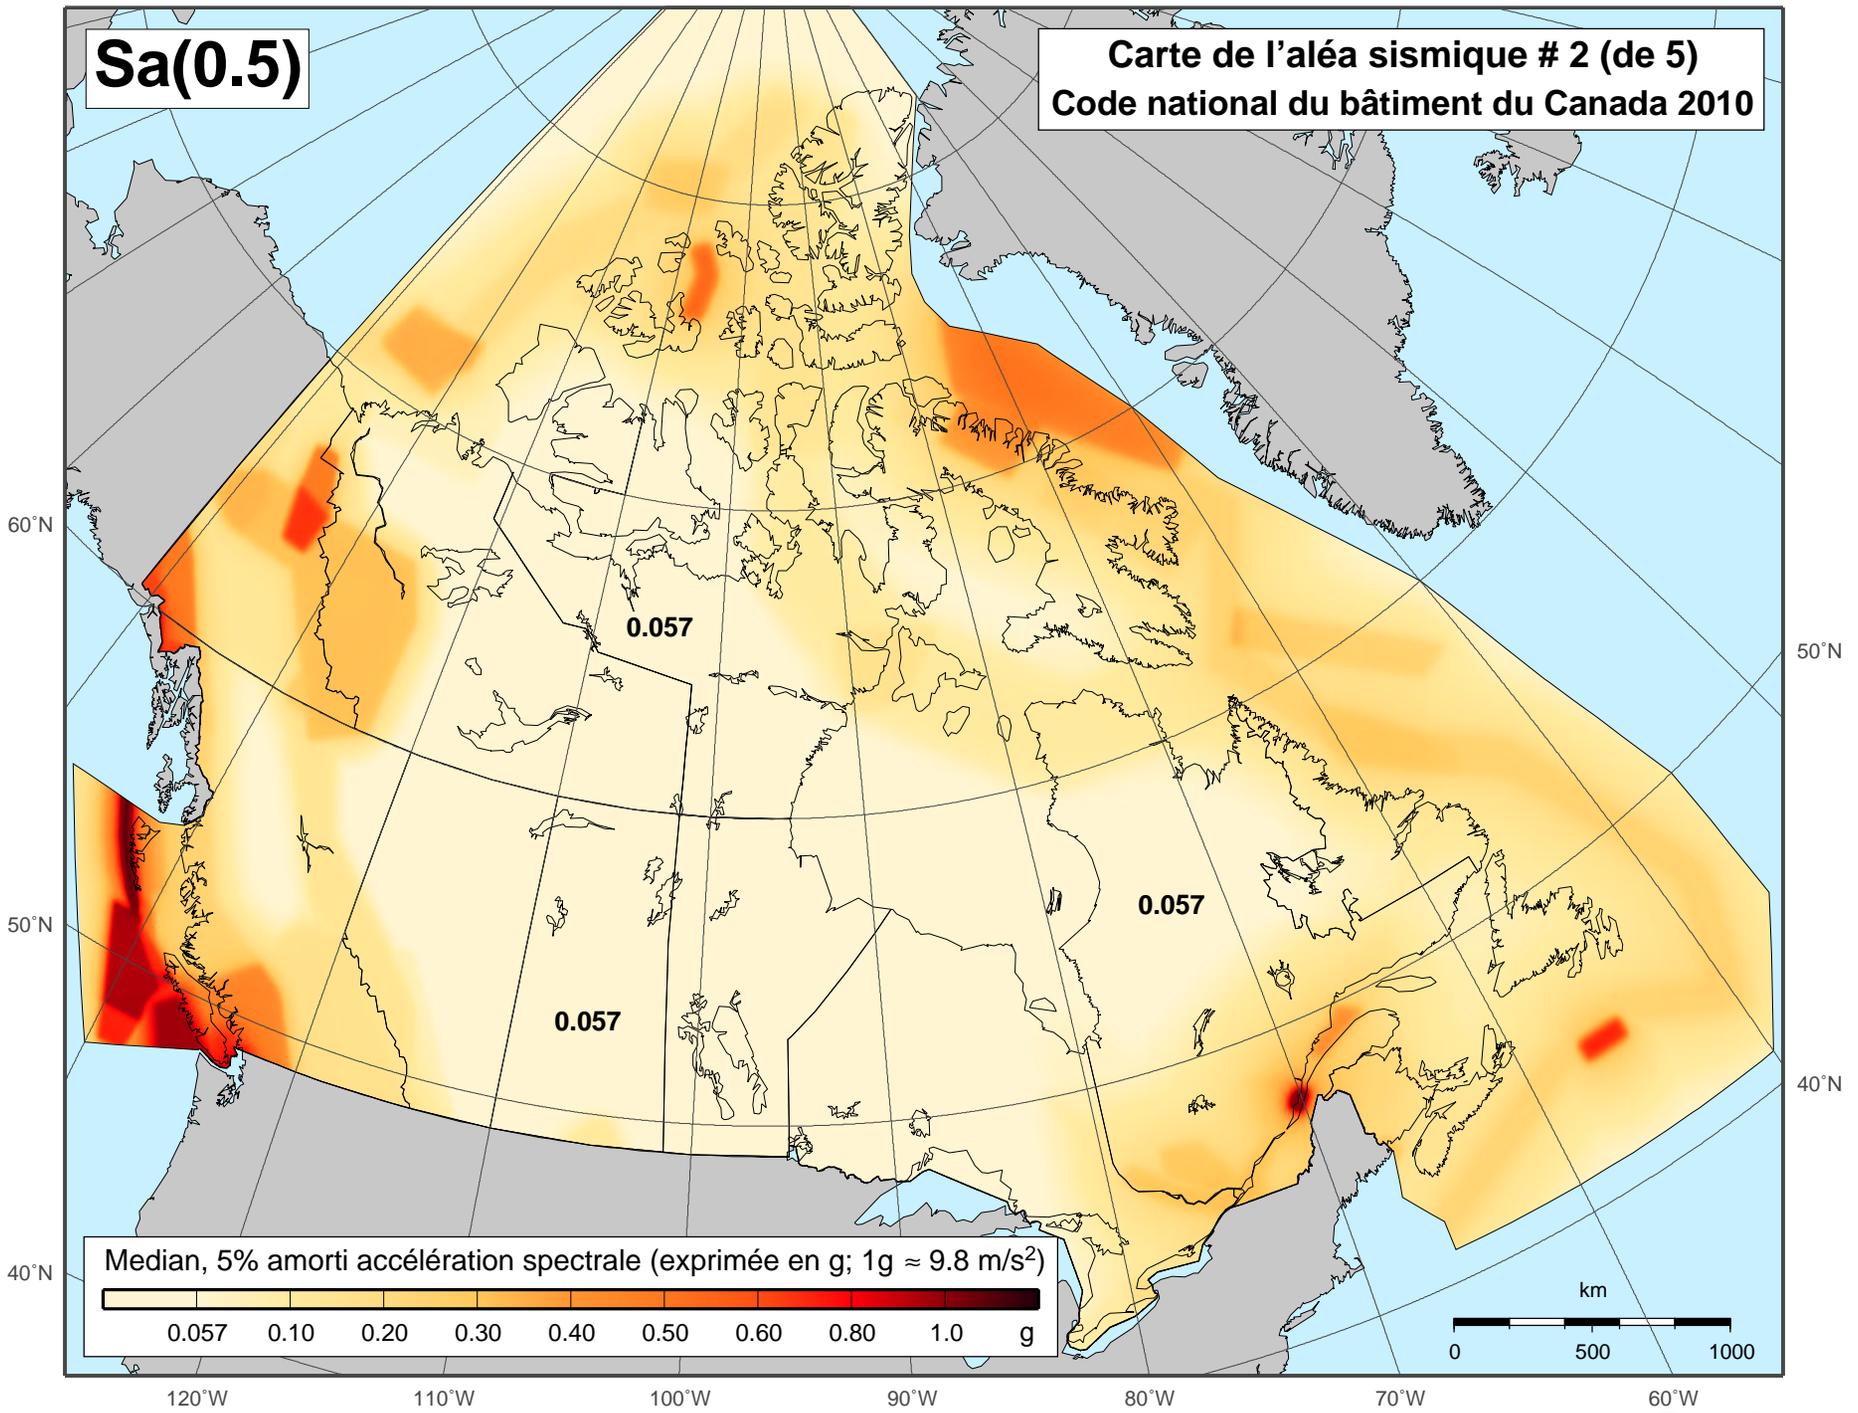

Median, 5% amorti accélération spectrale (exprimée en g; $1g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$)



Accélération spectrale dans un terrain ferme (sol de class C du CNBC) pour une période de 0.5 seconde et une probabilité de 2% sur 50 ans.